

PLANTA BAIXA - PAV. TERREO
Escala 1:50

SIMBOLOGIA	
	- COLUNA DE ESGOTO - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- COLUNA DE DRENAGEM PLUVIAL - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- COLUNA DE VENTILAÇÃO - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIMPLES
	- CAIXA DE GORDURA DE ESGOTO SIFONADA
	- CAIXA DE AREIA SIMPLES
	- RALO PARA CHUVEIRO RESIDENCIAL
	- CURVA 90 CURTA
	- JOELHO 45°
	- JOELHO 90° - COLUNA
	- JUNÇÃO SIMPLES
	- LAVATÓRIO DE USO GERAL
	- MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - DN 40 mm
	- PIA DE COZINHA COM SIFÃO - DN 40 mm
	- TANQUE DE LAVAR ROUPAS - DN 40 mm
	- CAIXA SIFONADA
	- TE SANITÁRIO SUPERIOR
	- VASO SANITÁRIO - CURVA 90° - DN 100 mm
	- JUNÇÃO 40 X 40
	- REDUÇÃO 50 X 40
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - ÁGUAS PLUVIAIS
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - ESGOTO SANITÁRIO
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - VENTILAÇÃO
	- TUBULAÇÃO QUE SOBE
	- TUBULAÇÃO QUE DESCE

NOTAS GERAIS	
01	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DEVERÃO OBEDECER A NORMA NBR 7229 DE NOV. 1993 E ATENDER AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO.
02	TODOS OS DIÂMETROS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO DEVEM SER RIGOROSAMENTE SEGUIDOS
03	DEVEM SER ADOTADOS TUBOS E CONEXÕES DA MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
04	SEMPRE UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA PARA EVITAR FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE

É DE INTERNA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO REGULAMENTO DE EDIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NORMAS BRASILEIRAS DE VIGENTES.

OBSERVAÇÕES



AUTORIA DO PROJETO: A obra deverá ser executada conforme o projeto aprovado. Não serão aceitas mudanças que alterem a imagem do desenvolvimento, reprovando sempre as alterações autorizadas do profissional.

Lei 5.194/06 - Art. 13 - As alterações do projeto ou plano original SO POSSÍVEL ser feitas pelo PROFISSIONAL que o o tenha elaborado.

Participação única. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou modificações, desde que não sejam feitas por outro profissional habilitado, o qual caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado.

Art. 24, IV, da Lei n. 9.610/98 - São direitos morais do autor: o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-la, como autor, em sua reputação ou honra.

0	EMISSION INICIAL - PÓS READEQUAÇÃO	ADRIANO	ABR/24
Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA


	AUTOR DO PROJETO:		
	Eng.º Adriano Silva de Oliveira CREA 271055180-2		
ENDERECO:		Rua Dom José Thomaz, 194, Bairro São José, Aracaju - SE	
deop@ifs.edu.br		TEL: (79)3711-3139	

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL AUDITÓRIO

AV. ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 1166, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU - SE

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ARACAJU

DESENHO:	PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO 01/02	ESCALA:	1:50
ARQUIVO:	AV. CAM. DE S. J. TAVARES, 1166, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU - SE	DATA:	ABR/2024
		FOLHA:	01/05

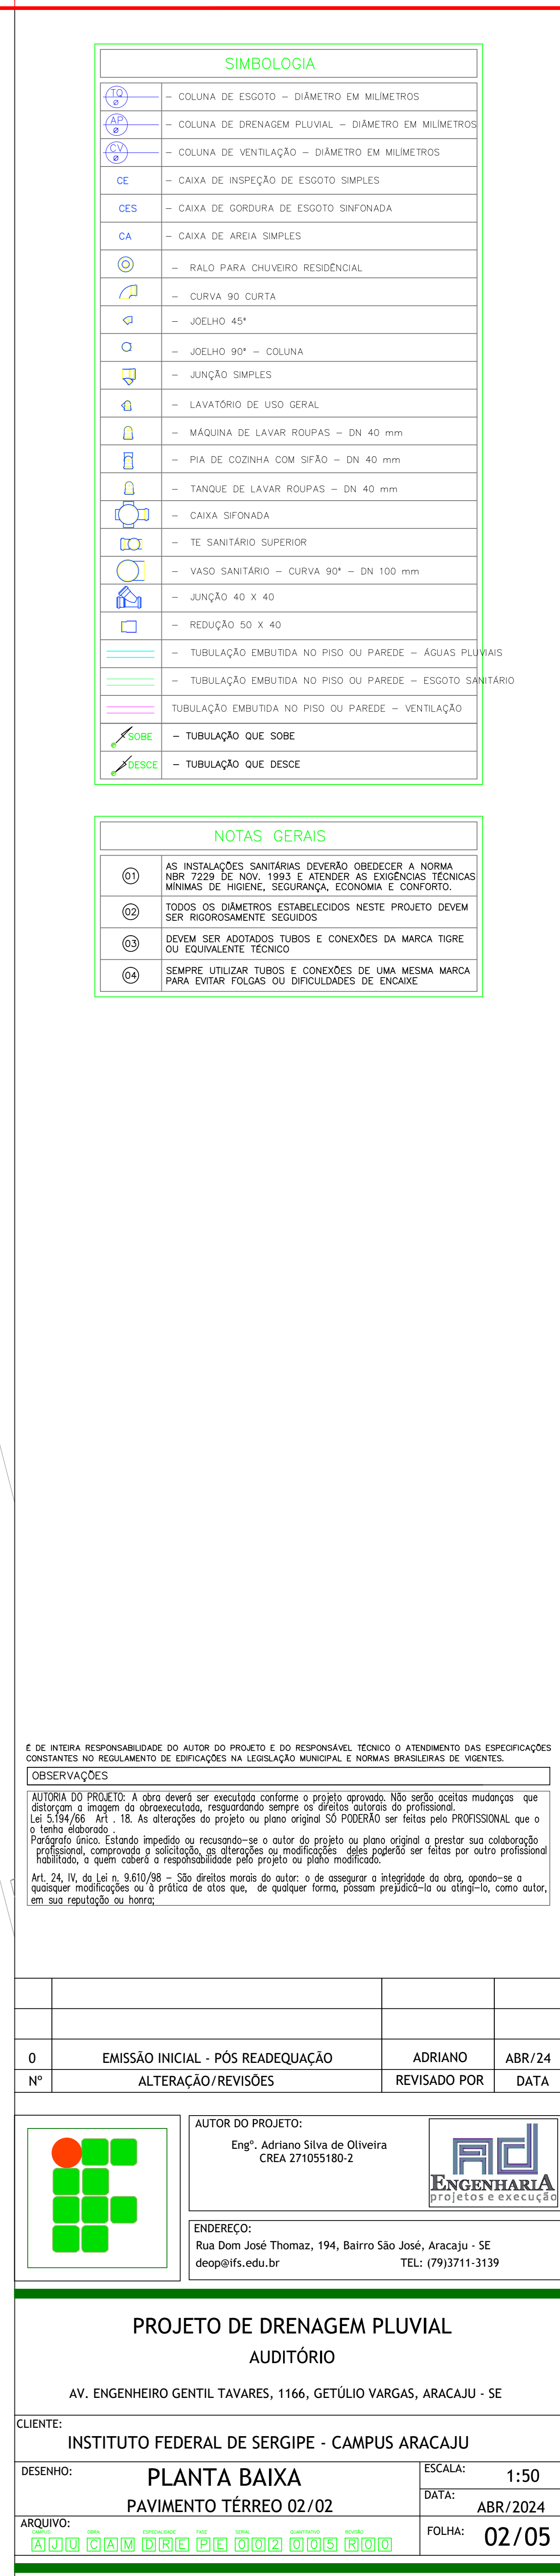



SIMBOLOGIA	
	- COLUNA DE ESGOTO - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- COLUNA DE DRENAGEM PLUVIAL - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- COLUNA DE VENTILAÇÃO - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIMPLES
	- CAIXA DE GORDURA DE ESGOTO SIFONADA
	- CAIXA DE ÁREA SIMPLES
	- RALO PARA CHUVEIRO RESIDENCIAL
	- CURVA 90 CURTA
	- JOELHO 45°
	- JOELHO 90° - COLUNA
	- JUNÇÃO SIMPLES
	- LAVATÓRIO DE USO GERAL
	- MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - DN 40 mm
	- PIA DE COZINHA COM SIFÃO - DN 40 mm
	- TANQUE DE LAVAR ROUPAS - DN 40 mm
	- CAIXA SIFONADA
	- TE SANITÁRIO SUPERIOR
	- VASO SANITÁRIO - CURVA 90° - DN 100 mm
	- JUNÇÃO 40 X 40
	- REDUÇÃO 50 X 40
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - ÁGUAS PLUVIAIS
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - ESGOTO SANITÁRIO
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - VENTILAÇÃO
	- TUBULAÇÃO QUE SOBE
	- TUBULAÇÃO QUE DESCE

NOTAS GERAIS	
01	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DEVERÃO OBEDECER A NORMA NBR 7229 DE NOV. 1993 E ATENDER AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO.
02	TODOS OS DIÂMETROS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO DEVEM SER RIGOROSAMENTE SEGUIDOS
03	DEVEM SER ADOTADOS TUBOS E CONEXÕES DA MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
04	SEMPRE UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA PARA EVITAR FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE



E DE INTERA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTATADAS NO REGULAMENTO DE EDIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NORMAS BRASILEIRAS DE VIGENTES.

OBSERVAÇÕES

AUTORIA DO PROJETO: A obra deverá ser executada conforme o projeto aprovado. Não serão aceitas mudanças que distorçam a imagem do obra executada, resguardando sempre os direitos autorais do profissional.
Lei 5.194/66 Art. 18. As alterações do projeto ou plano original SÓ PODERÃO ser feitas pelo PROFISSIONAL que o o tenha elaborado.
Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou modificações, desde que não sejam feitas por outro profissional habilitado, o quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado.

Art. 24, IV, da Lei n. 9.610/98 - São direitos morais do autor: o de assegurar a integridade da obra, assinando-se o quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-lo ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;














0	EMISSION INICIAL - PÓS READEQUAÇÃO	ADRIANO	ABR/24
Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA

	AUTOR DO PROJETO: Eng.º Adriano Silva de Oliveira CREA 271055180-2		
	ENDEREÇO: Rua Dom José Thomaz, 194, Bairro São José, Aracaju - SE deop@fs.edu.br		

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL			
AUDITÓRIO			
AV. ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 1166, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU - SE			
CLIENTE:			
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ARACAJU			
DESENHO:	PLANTA BAIXA	ESCALA:	1:50
PRIMEIRO PAVIMENTO 01/02		DATA:	ABR/2024
ARQUIVO:	ARQUIVO	FOLHA:	03/05

PLANTA BAIXA - 1°
PAVIMENTO
Escala 1:50

Lista de materiais - PRIMEIRO PAVIMENTO		
Pluvial		
1	PVC Acessórios	
	1.1 Ralo abacaxi	
	1.1.1 100mm	1 pc
2	PVC Esgoto	
	2.1 Luvva simples	
	2.1.1 100 mm	13 pc
	2.2 Tubo rígido c/ ponta lisa	
	2.2.1 100 mm - 4"	55.15 m

SIMBOLOGIA	
	= COLUNA DE ESGOTO – DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	= COLUNA DE DRENAGEM PLUVIAL – DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	= COLUNA DE VENTILAÇÃO – DIÂMETRO EM MILÍMETROS
DE	= CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIMPLES
DES	= CAIXA DE GORDURA DE ESGOTO SIFONADA
CA	= CAIXA DE AREIA SIMPLES
	= RALO PARA CHUVEIRO RESIDENCIAL
	= CURVA 90 CURTA
	= JOELHO 45°
	= JOELHO 90° – COLUNA
	= JUNÇÃO SIMPLES
	= LAVATÓRIO DE USO GERAL
	= MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – DN 40 mm
	= PIA DE COZINHA COM SIFÃO – DN 40 mm
	= TANQUE DE LAVAR ROUPAS – DN 40 mm
	= CAIXA SIFONADA
	= TE SANITÁRIO SUPERIOR
	= VASO SANITÁRIO – CURVA 90° – DN 100 mm
	= JUNÇÃO 40 X 40
	= REDUÇÃO 40 X 40
	= TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE – ÁGUAS PLUVIAIS
	= TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE – ESGOTO SANITÁRIO
	= TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE – VENTILAÇÃO
	= TUBULAÇÃO QUE SOBE
	= TUBULAÇÃO QUE DESCE

NOTAS GERAIS	
01	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DEVERÃO OBEDECER A NORMA NBR 7229 DE NOV. 1993 E ATENDER AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO.
02	TODOS OS DIÂMETROS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO DEVEM SER RIGOROSAMENTE SEGUIDOS
03	DEVEM SER ADOTADOS TUBOS E CONEXÕES DA MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
04	SEMPRE UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA PARA EVITAR FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO REGULAMENTO DE EDIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NORMAS BRASILEIRAS DE VIGENTES.


OBSERVAÇÕES

AUTORIA DO PROJETO: A obra deverá ser executada conforme o projeto aprovado. Não serão aceitas mudanças que distorçam a imagem da obra executada, resguardando sempre os direitos autorais do profissional.

Parágrafo único. Eventuais alterações ou modificações de qualquer projeto ou plano original e/ou previsto, sua elaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou modificações, desde poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado.

Art. 24, IV, da Lei n. 9.610/98 – São direitos morais do autor: o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

0	EMISSÃO INICIAL - PÓS READEQUAÇÃO	ADRIANO	ABR/24
Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA

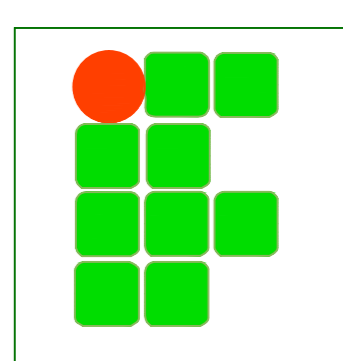

AUTOR DO PROJETO:

Engº. Adriano Silva de Oliveira
CREA 271055180-2



ENDEREÇO:

Rua Dom José Thomaz, 194, Bairro São José, Aracaju - SE
deop@ifs.edu.br TEL: (79)3711-3133

TEL: (79)3711-3139

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

AUDITÓRIO

AV. ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 1166, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU - SE

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ARACAJU

DESENHO: DI ANTA BAIYA

DESENHO: PLANTA BAIXA
PRIMEIRO PAVIMENTO (

ARQUIVO:

CAMPUS:	CORAL	ESPECIALIDADE	FIDEI	SERIAL	QUANTITATIVO	REVISÃO
AJU	CAM	DRE	PE	004	005	ROC

ESCALA: 1:50

DATA:	ABR/2024
-------	----------

04/05



SIMBOLOGIA	
	- COLUNA DE ESGOTO - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- COLUNA DE DRENAGEM PLUVIAL - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- COLUNA DE VENTILAÇÃO - DIÂMETRO EM MILÍMETROS
	- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIMPLES
	- CAIXA DE GORDURA DE ESGOTO SIFONADA
	- CAIXA DE AREIA SIMPLES
	- RALO PARA CHUVEIRO RESIDENCIAL
	- CURVA 90 CURTA
	- JOELHO 45°
	- JOELHO 90° - COLUNA
	- JUNÇÃO SIMPLES
	- LAVATÓRIO DE USO GERAL
	- MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - DN 40 mm
	- PIA DE COZINHA COM SIFÃO - DN 40 mm
	- TANQUE DE LAVAR ROUPAS - DN 40 mm
	- CAIXA SIFONADA
	- TE SANITÁRIO SUPERIOR
	- VASO SANITÁRIO - CURVA 90° - DN 100 mm
	- JUNÇÃO 40 X 40
	- REDUÇÃO 50 X 40
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - ÁGUAS PLUVIAIS
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - ESGOTO SANITÁRIO
	- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE - VENTILAÇÃO
	- TUBULAÇÃO QUE SOBE
	- TUBULAÇÃO QUE DESCE

NOTAS GERAIS	
01	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DEVERÃO OBEDECER A NORMA NBR 7229 DE NOV. 1993 E ATENDER AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO.
02	TODOS OS DIÂMETROS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO DEVEM SER RIGOROSAMENTE SEGUIDOS
03	DEVEM SER ADOTADOS TUBOS E CONEXÕES DA MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
04	SEMPRE UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES DE UMA MESMA MARCA PARA EVITAR FOLGAS OU DIFICULDADES DE ENCAIXE

É DE INTIMA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO REGULAMENTO DE EDIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NORMAS BRASILEIRAS DE VIGENTES.

OBSERVAÇÕES



AUTORIA DO PROJETO: A obra deverá ser executada conforme o projeto aprovado. Não serão aceitas mudanças que alterem a imagem do empreendimento, reservando-se sempre os direitos autorais do profissional.

Lei 5.994/96 Art. 18. As alterações do projeto ou plano original SO PODERÃO ser feitas pelo PROFISSIONAL que o o tenha elaborado.

Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou modificações, desde que não sejam feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado.

Art. 24, IV, da Lei n. 9.610/98 - São direitos morais do autor: o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-la, como autor, em sua reputação ou honra.

0	EMISSION INICIAL - PÓS READEQUAÇÃO	ADRIANO	ABR/24
Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA

	AUTOR DO PROJETO:		
	Eng.º Adriano Silva de Oliveira CREA 271055180-2		
ENDEREÇO:		Rua Dom José Thomaz, 194, Bairro São José, Aracaju - SE	
deop@fz.edu.br		TEL: (79)3711-3139	

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL AUDITÓRIO

AV. ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 1166, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU - SE

CLIENTE:
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ARACAJU

DESENHO:	PLANTA BAIXA COBERTURA	ESCALA:	1:50
ARQUIVO:	ARQUIVO	DATA:	ABR/2024
		FOLHA:	05/05